


Coefficient d'absorption acoustique des panneaux incombustibles VITRO NOFLAME en salle réverbérante selon la norme DIN EN ISO 354

Volume de la salle d'essai : 199.60 m³
 Surface d'essai : 10.5m²
 Spécifications d'essai : Modèles E-65 (épaisseur du matériau : 60 mm) et E-80 (épaisseur du matériau : 45 mm) conformément à la norme ISO 354
 Mesuré: Coefficient d'absorption acoustique selon ISO 354

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
VITRO NOFLAME 45mm	0.23	0.78	0.95	0.85	0.84	0.80
VITRO NOFLAME 60mm	0.31	0.77	1.01	0.94	0.97	0.95

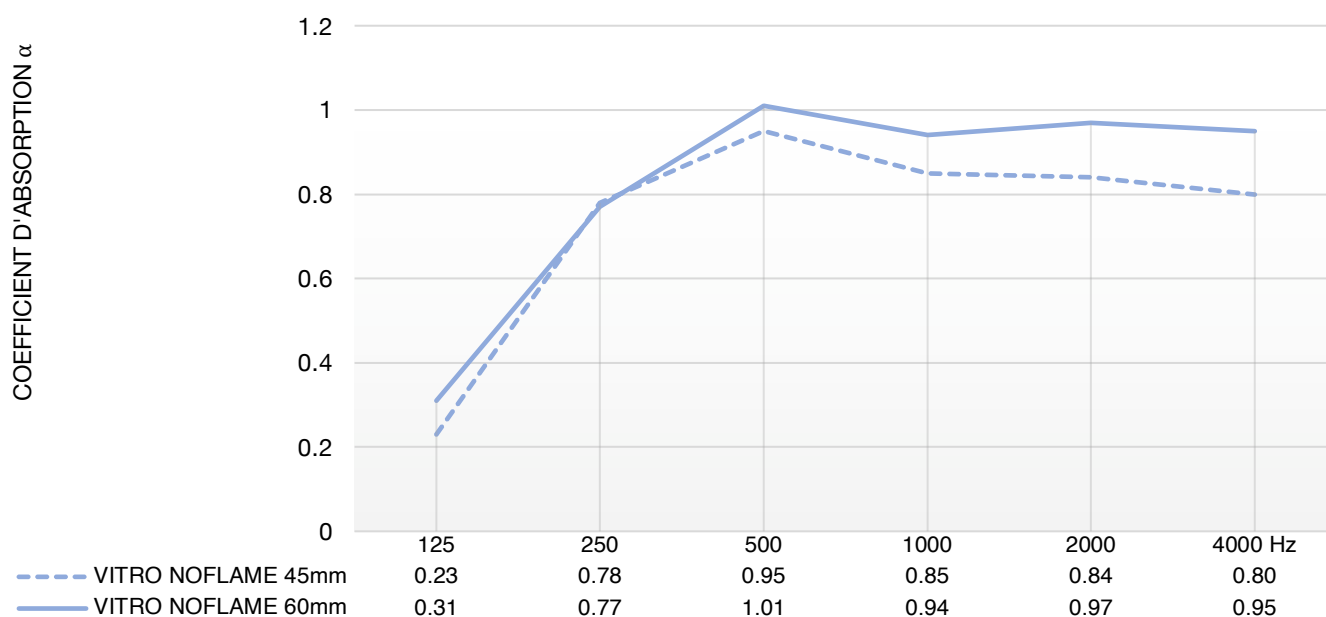

Les caractéristiques techniques indiquées sont basées sur des essais récents et des données empiriques. Elles sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas des garanties au sens juridique du terme.

Sous réserve de modifications dans le cadre du développement du produit.